


Zeichenerklärung

	300 GG	bestehende Wasserleitung mit Dimension in mm und Materialbezeichnung
		bestehende Wasserversorgung Unterthingau und Kraftisried
		bestehende Wasserversorgung Oberthingau
		bestehende Wasserversorgung Marktoberdorf
		bestehende Wasserversorgung Reinhardtsried
		Wasserschutzgebiet
		Wasserschutzgebiet (Zone II)
		Wasserschutzgebiet (Zone IIIA)
		Wasserschutzgebiet (Zone IIIB)
		Gemeindegrenze
		erforderliche Netzverbesserung zur Versorgung durch WW KF, mind. DN 200/250
		Möglicher Netzverbund Unterthingau-Kraftisried mit Oberthingau
		Bereich des dauerhaften Versorgungsbereiches am Netverbund OTH-UTH

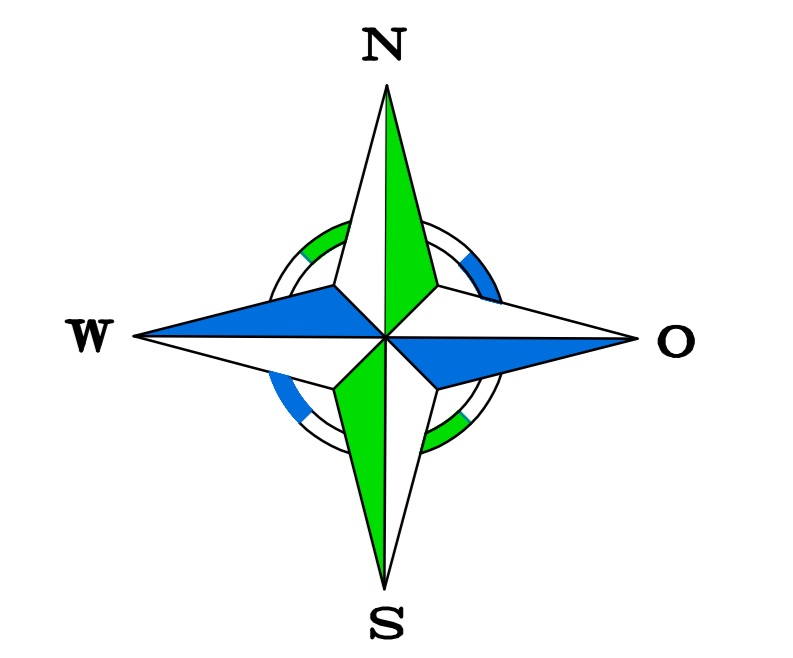

2	Quelle Schoder	13.6.2023	St.	13.6.2023	CK
1	WSG GUT / Netverbund UTH	07/2022	US/CK	07/2022	CK
Nr.	Änderungen	gegr. am	Name	gegr. am	Name
Vorhaben:	Wasserversorgung Oberthingau WR Entnahme Quelle Mährenleiten		Fertigung	GK	
			Beilage Nr.:	2	
Vorhabensträger:	WBV Oberthingau		Projekt Nr.:	4208	
Landkreis:	Ostallgäu		vermessen:		
Maßstab:	1 : 12.500		entworfen:	09/2020 CK	
	Lageplan der Gesamtanlage		gezeichnet:	09/2021 St.	
			Datell:	LP-12.500	
				L x B / A 1.49x0.82x1.22m2	
Vorhabensträger:	Entwurfsverfasser:		schwabisches ingenieurbüro jellen & co		
	Januar 2021				